


NAZWA RZĄDZIELNI		R1									
NR OBWODU											
POMIESZCZENIE											
PIKWI OBWODU											
NAZWA ODBIORU	SZYNOPRZEWODU SZP 250A										
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA		KONTROLA NAPIĘCIA		POMIAR ZUŻYCIA ENERGII							
OŚWIETLENIE		0/1	0/2	0/3	0/4	0/5	0/6				
		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10b,0.10c	0.11-0.13				
		0.25	0.33	0.5	0.33	1.65	0.27				
OŚWIETLENIE											
OŚWIETLENIE											
OŚWIETLENIE											
OŚWIETLENIE											
OŚWIETLENIE											
OŚWIETLENIE											
GNIAZDA 230V		G/1	G/2	G/3	W/1	W/2	W/3				
		0.11	0.11	0.13	0.11	0.10	0.11				
		0.6	0.75	1.5	0.3	0.13	0.03				
GRZEJNIK ELEKTR.											
PODGRZEWACZ											
LPD1											
NAGRZEWNICA WODNA											
WENTYLATOR TD350											
GNIAZDA 230V DATA		G-D/1	W/4	W/5							
		0.11	0.10	0.10							
		0.4	0.28	0.28							
DESTRATYFIKATOR											
DESTRATYFIKATOR											
RAMPA		W/6	W/7	W/8	W/9	W/10					
		0.10b	0.10c	0.10	0.10b	0.10c					
		1.1	1.1	1.28	1.28	1.28					
RAMPA											
KURTYNA POWIETRZNA											
KURTYNA POWIETRZNA											
KURTYNA POWIETRZNA											

ROZDZIELNICA TYPU DST 2-3 PROD. ETI  
72 MODUŁY, IP43, II KLASA OCHRONNOŚCI  
550x500x210, n/t

$P_i = 13,67 \text{ kW}$   
 $P_s = 8,74 \text{ kW}$   
 $I_s = 13,58 \text{ A}$

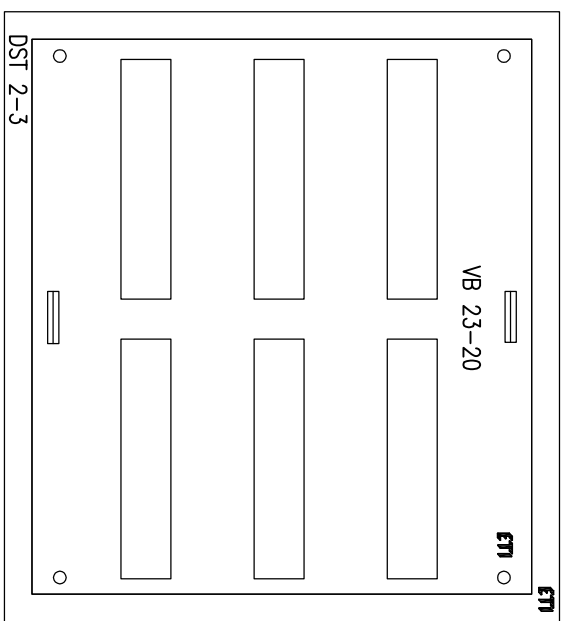

SYSTEM SIECI TN-S SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA		
NAZWA OBIEKTU	Hala handlu hurtowego z zapleczem administracyjno-biurowym	
ADRES OBIEKTU	Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, nr geod. dz. 100/72, 100/74	
TYTUŁ RYSUNKU	ROZDZIELNICA R1 - SCHEMAT IDEOWY	
SKALA -----	PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	mgr inż. Zbigniew Potębski upr. bud. LUB/0038/POOE/14
DATA GRUDZIEŃ 2018	SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	mgr inż. Paweł Daniłuk upr. bud. LUB/0291/POOE/13